RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER 3P

FI-SCHUTZSCHALTER 3P
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 3P
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗНИЦЫ ТОКА 3Ф
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE TRIFASE

K7, K8 4P (RCCB)

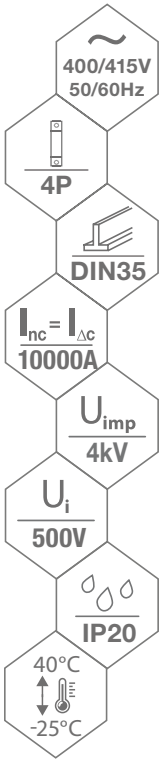

CERTIFICATE No.
B 092999 0006 Rev. 00

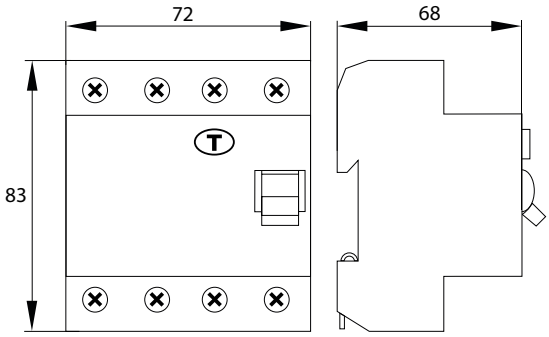

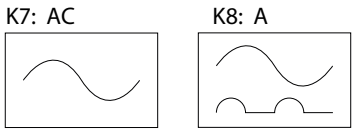

galvanised steel terminal

TEST control button

possibility to connect with comb rails

terminal capacity max. 25mm²

DIN35 rail mounting

descriptive box

Schelinger code	EAN	package	type	I_n rated current [A]	$I_{\Delta n}$ differential current [mA]
A03-K7-4-25-030	5900280954442	1/50	AC	25	30
A03-K7-4-40-030	5900280954459	1/50	AC	40	30
A03-K7-4-63-030	5900280954466	1/50	AC	63	30
A03-K8-4-25-030	5900280959973	1/50	A	25	30
A03-K8-4-40-030	5900280959980	1/50	A	40	30
A03-K8-4-63-030	5900280959997	1/50	A	63	30