

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Bemko Sp. z o.o.
Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
Poland

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2020-11; EN 60898-1:2019

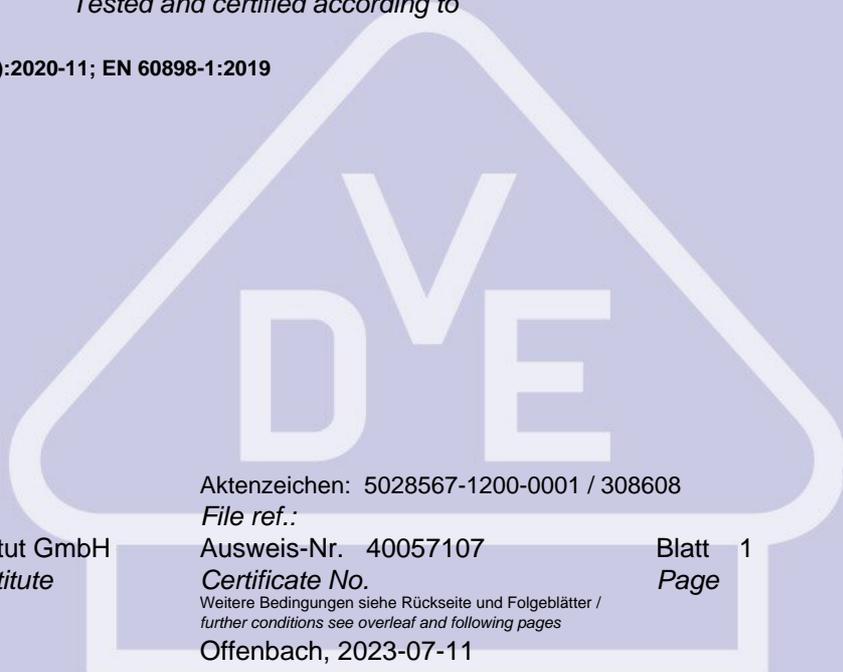

Aktenzeichen: 5028567-1200-0001 / 308608

File ref.:

Ausweis-Nr. 40057107

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-07-11

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bemko Sp. z o.o., Bocznicowa 13, 05-850 JAWCZYCE, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*
5028567-1200-0001 / 308608 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2023-07-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057107.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057107.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker*

Typ(en) / *Type(s)*

G9-XX-XXX

G8-XX-XXX

Bemessungsspannung
Rated voltage

1P: AC 230/400 V
2P, 3P, 4P: AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A,
63 A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

G8-XX-XXX: 6 kA
G9-XX-XXX: 10 kA

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

45 mm

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

3

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

B/C

Anzahl der Pole

einpolig
zweipolig
dreipolig
vierpolig

Number of poles

single-pole
two-pole
three-pole
four-pole

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage
DIN Rail mounting

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40057107 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bemko Sp. z o.o., Bocznicowa 13, 05-850 JAWCZYCE, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*
5028567-1200-0001 / 308608 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2023-07-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057107.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057107.

Farben

Schienenraster: alle
Bedienelement: alle
Gehäuse: Grau

Colours

*rail grip: all
actuator: all
housing: grey*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

100 und 300 vom 2023-07-11
100 and 300 dated 2023-07-11
